

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Ofício nº 730/2025 – SG

Bertioga, 28 de novembro de 2025.

À

Presidência da Câmara Municipal de Bertioga

Exmo. Sr. Antonio Carlos Ticianelli

Assunto: Comunicação de atendimento à Indicação nº 422/2025 – Processo Administrativo nº 10.421/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 1472
Data 28/ 11 / 2025
Hora 12:39
Funcionário Laigo Maria Clara Faria da Silva
Secretaria Legislativa Administrativa
Reg. 661

Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente, encaminho a Vossa Excelência informações referentes ao atendimento da Indicação nº 422/2025, apresentada pelo Vereador Eduardo Pereira, que solicitou a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Estevão da Costa, no Centro de Bertioga.

Informamos que, conforme vistoria técnica e relatório anexo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos deslocou equipe ao local, tendo sido realizadas as devidas intervenções de manutenção e regularização da iluminação pública no trecho indicado.

Dessa forma, comunicamos o atendimento da indicação apresentada, colocando esta Secretaria à disposição para eventuais esclarecimentos.

ANDRE DOS REIS SERGENTE
Secretário de Governo e Gestão Institucional
Prefeitura do Município de Bertioga



Bertiooga 04 de Novembro de 2025.

Relatório noturno DGE

Solicitante: Nelson Simões.

- Verificação de pontos apagados na Rua Estevão da Costa - Centro - Indicação nº 422/25 Câmara Municipal.

Conclusão:

Rua com 02 pontos apagados (01476) e (01475).

- Verificação de pontos apagados nos bairros Caiubura 1 e caiubura 2.

Caiubura 1

Rua Trinta, 01 ponto apagado (12493).
Rua Vinte, 01 ponto apagado (12488).
Rua Doze, 02 pontos apagados (12506) e (12513).
Rua Nove, 02 pontos apagados (12593) e (12596).
Rua Um, 01 ponto apagado (12577).
Rua Dez, 02 pontos apagados (12525) e (12534).
Rua Dois, 01 ponto apagado (12547).

Caiubura 2

Rua Avenida Caiubura , 04 pontos apagados (12021), (12024), (12660) e (12685).
Alameda Iguaçu, 01 ponto apagado (12719).
Rua João José de Souza, 01 ponto apagado (12652).
Rua Treze, 01 ponto apagado (12683).
Rua Quatorze, 02 pontos apagados (12674) e (12677).
Alameda Tupi, 01 ponto apagado (12700), (12701) e (12708).

Paulo Sérgio dos Santos

Reg.2435

Protocolos

> Filtros dos protocolos

Parque de Serviço *
Bortolga

Áreas
Reserva Área desocupada

Teléfono Reclamante

Município
Selecione um município

Regiões
Selecione um bairro ou região

Bairros

Data inicial
dd/mm/aaaa

Até
dd/mm/aaaa

Status Ocorrência
Selecione um status

Nome Reclamante

CPF Reclamante

Atendente

Protocolo Externo

Número de Ocorrência

Número do Protocolo
458750

Avrasado

Ocultar Filtros

Buscar

Outra ajuda


Filtros salvados

> Protocolos encontrados


IF	Q	Total	Total de ocorrências selecionadas: 0
0	Data Reclamação 05/11/2025, 11:42:48	Protocolo 458750/11	Protocolo Externo PROC 0421725-IND. 422/25
		Reclamante	Origem Call Center
		Ocorrência Vinculada	Parque Serviço Bortolga
			Situação Atendida

Atendimento

Visualizar foto

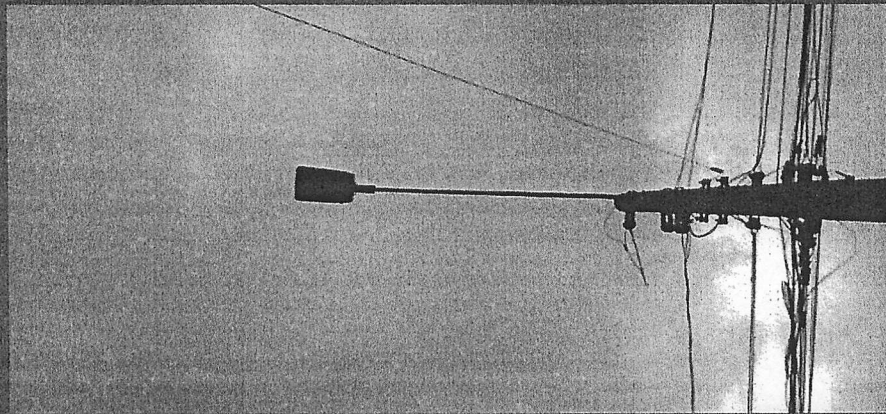

Detalhes do arquivo




mosaicoAppFotoAtendi
mento-01.jpg

Visualizar

Fazer download

Fechar

Data de upload	06/11/2025	Extensão	jpeg
Hora de upload	15:33	Usuário	Joseli da Cruz Santos

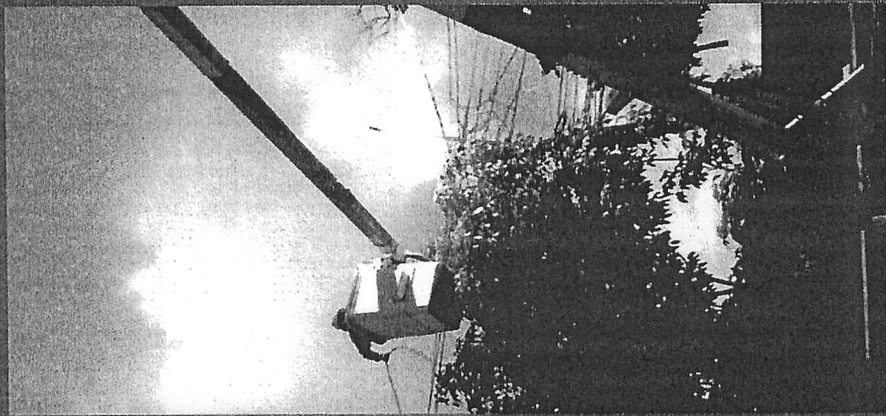

Detalhes do arquivo



nosseolapFotoAtendi
mento-90.jpg

Visualizar

Fazer download


Fechar

Data de upload 06/11/2025 Extensão jpg


Hora de upload 15:33 Usuário Joesel da Cruz Santos

Atendendo

Visualizar foto

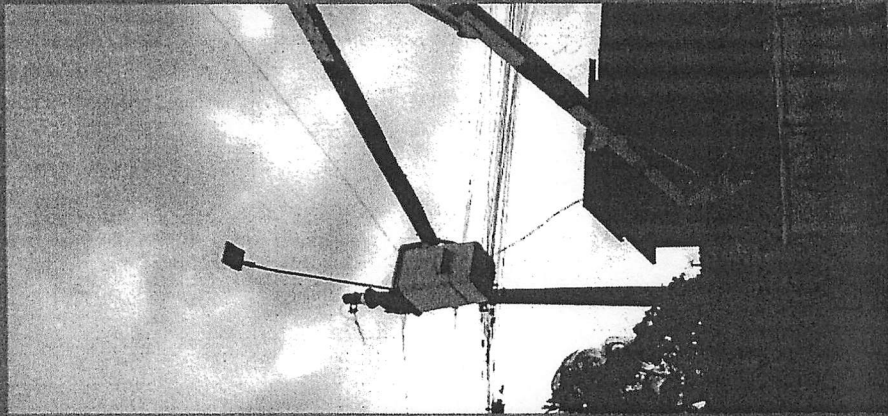

Detalhes do arquivo



mosaico-fotoAtendi
menfo-00.jpg

Fechar

Visualizar

Fazer download

Data de upload 06/11/2025


Extensão jpeg

Hora de upload 15:31

Usuário Joesa da Cruz Santos

Atendimento

Visualizar foto

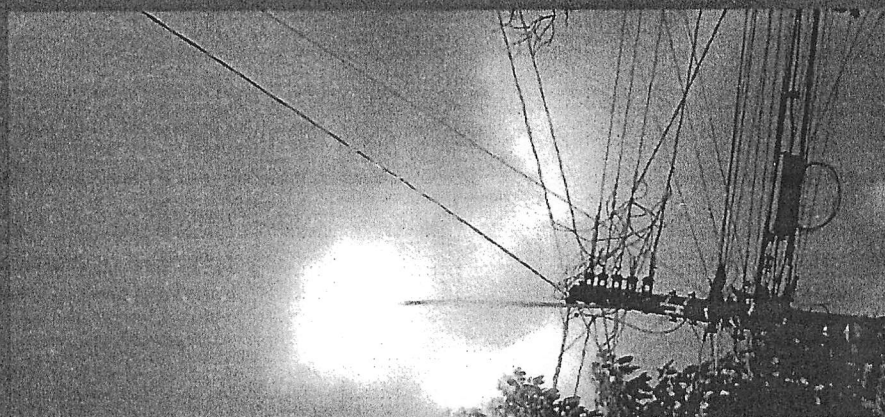

Detalhes do arquivo



Fachar x

Visualizar

Fazer download

Data de upload

06/11/2025

Extensão


.jpg

Hora de upload

15:31

Usuário

Josiel da Cruz Santos



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folha nº 13


Processo nº 10421/2025

À SU

Informo que o serviço solicitado foi verificado através de vistoria técnica noturna, anexo às folhas de nº 06, e foi constatado que o local possuía 02 pontos apagados. A equipe foi ao local e realizou a manutenção da iluminação, conforme relatório do sistema interno em anexo.

Encaminho para que possam ser efetuados os trâmites necessários.

Em 11/11/2025


Nelson Simões

Diretor de Gestão Energética